

SitaVent Revision


Odcięcie pary pod kontrolą.



- + Do kontroli poziomu paroizolacji
- + Z mocowaniem rdzenia izolacji cieplnej
- + Alternatywa do mocowania higrometru termicznego
- + Z fabrycznie montowanym kołnierzem przyłączeniowym
- + Zabezpieczenie nasady odcinającej pary za pomocą obejmy zaciskowej



SitaVent
Revision



SitaVent Revision
korpus termoizolacyjny

SitaVent Revision

Właściwości produktu w skrócie:

Właściwości produktu


Obszary zastosowania	Do sprawdzania poziomu paroizolacji na płaskich i płasko nachylonych, użytkowych i nieużytkowych powierzchniach dachowych.
Materiał	Płyta główna: Poliuretan, rura: Polietylen, kłapa: EPDM
Odporność temperaturowa min.	-20 °C
Odporność temperaturowa maks.	80 °C
Właściwości	+ Niewrażliwe na oddziaływania atmosferyczne (promieniowanie UV/IR, opady, temperatura, ozon itd.) + Odporność na wstrząsy i uderzenia + Wykonana z trwałych materiałów + Zabezpieczenie przed spiętrzaniem do 2 m słupa wody
Obróbka	Podstawą są ogólnie uznane zasady techniki (aaRdT) oraz przykłady zabudowy i instrukcje montażu Sita Bauelemente GmbH. Przykłady montażu są tylko elementem poglądowym i stanowią ogólną, niewiążącą propozycję. Wykonanie jest pokazane w sposób schematyczny i nie zastępuje wymaganego planowania pracy, szczegółów i montażu przez właściwą firmę specjalistyczną. Wykonalność, kompletność i wymiary musi sprawdzić klient/planista/wykonawca itd. w przypadku każdej inwestycji budowlanej na własną odpowiedzialność oraz dostosować lub dopasować do warunków lokalnych. Sąsiednie konstrukcje są przedstawione schematycznie bez gwarancji kompletności i prawidłowości. Należy przestrzegać poszczególnych wytycznych technicznych w kartach charakterystyki, wytycznych wykonania oraz dopuszczeń systemowych.



Opis produktu

SitaVent Revision z płytą główną z poliuretanu, o średnicach nominalnych DN 100 lub DN 150, z fabrycznie zamontowanym na stałe wybranym kołnierzem przyłączeniowym (495 mm × 495 mm), dopasowanym do izolacji dachu. Komplet zawierający siedmiowargowy pierścień uszczelniający, środek smarowy, rurę PE o długości 400 mm, kołpak ochronny dolny i nasadę odcinającą parę z EPDM z przykręcanym mocowaniem, kołkami z materiału izolacyjnego i śruby pierścieniowej do wyjmowania rdzenia izolacyjnego. Element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

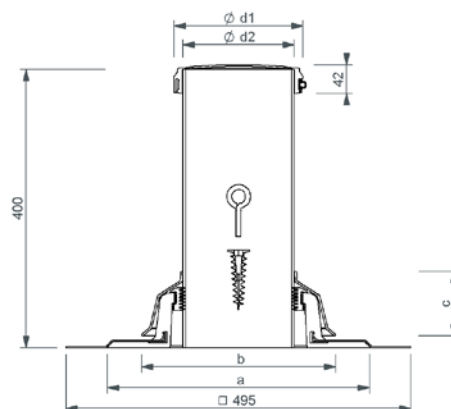

Średnica nominalna DN	OD*	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Numer artykułu
100	110	340	227	90	135	110	17 80 xx
150	160	376	278	93	185	160	17 81 xx

* OD = średnica zewnętrzna (mm)

xx = numer artykułu wybranego kołnierza przyłączeniowego


SitaVent Revision korpus termoizolacyjny




Opis produktu

SitaVent Revision korpus termoizolacyjny, z poliuretanu z aluminiowymi warstwami kryjącymi, wielkość 500 × 500 × 100 mm, przewodność cieplna $\lambda = 0,023 \text{ W/mK}$, wytrzymałość na ciśnienie 120 kPa, z dokładnie dopasowanym rdzeniem izolacyjnym o długości 200 mm, jako pomocniczy element montażowy i izolacja termiczna do zapobiegania powstawaniu mostków cieplnych, element dostarczany gotowy do montażu.

Rysunek wymiarowy

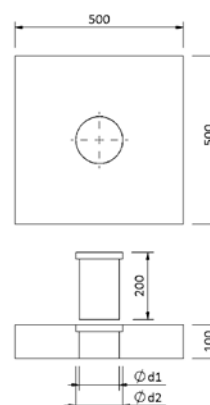

Średnica nominalna DN	d1 (mm)	d2 (mm)	Numer artykułu
100	70	90	17 82 00
150	120	140	17 83 00

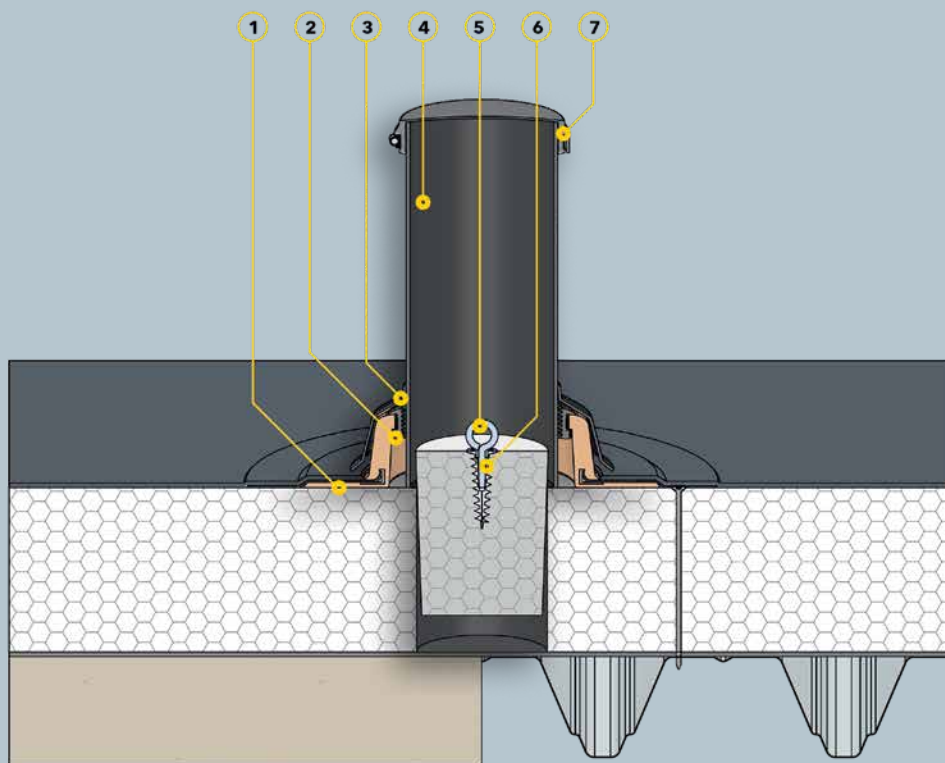


Opis przykładu montażu

SitaVent Revision składa się z następujących elementów:

- 1 Płyta główna
- 2 Pierścień uszczelniający
- 3 Element przeciwdeszczowy
- 4 Rura PE
- 5 Kołek izolacji materiałowej
- 6 Śruba pierścieniowa
- 7 Kołpak paroizolacyjny

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:
 + uszczelnieniem
 + izolacją cieplną
 + paroizolacją
 + konstrukcją dolną

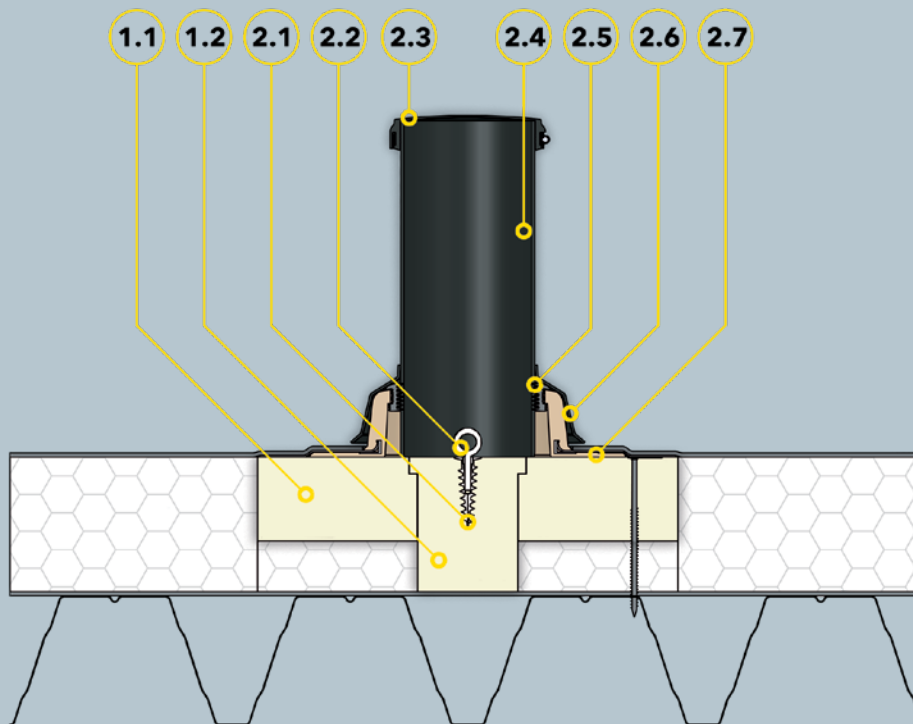

Opis przykładu montażu

Korpus termoizolacyjny SitaVent Revision składa się z następujących elementów:

- 1.1 Korpus termoizolacyjny
- 1.2 Rdzeń izolacyjny

SitaVent Revision składa się z następujących elementów:

- 2.1 Kołek materiału izolacyjnego
- 2.2 Śruba pierścieniowa
- 2.3 Nasada odcinająca parę
- 2.4 Rura PE
- 2.5 Pierścień uszczelniający
- 2.6 Kołpak ochronny dolny

2.7 Płyta główna

Budowa dachu - przykład montażu

Niewentylowana konstrukcja dachowa zgodnie z aaRdT z:

- + uszczelnieniem
- + izolacją termiczną
- + paroizolacją
- + konstrukcją dolną